


| Nr | Nazwa pomieszczenia | ti |
|------|---------------------|------|
| 3.0 | Klatka schodowa | 8°C |
| 3.1 | Kuchnia | 20°C |
| 3.2 | Łazienka | 24°C |
| 3.3 | Pokój | 20°C |
| 3.4 | Pokój | 20°C |
| 3.5 | Przedpokój | 20°C |
| 3.6 | Poddasze | 8°C |
| 3.7 | Kuchnia | 20°C |
| 3.8 | Klatka schodowa | 8°C |
| 3.9 | Kuchnia | 20°C |
| 3.10 | Łazienka | 24°C |
| 3.11 | Podasze | 8°C |

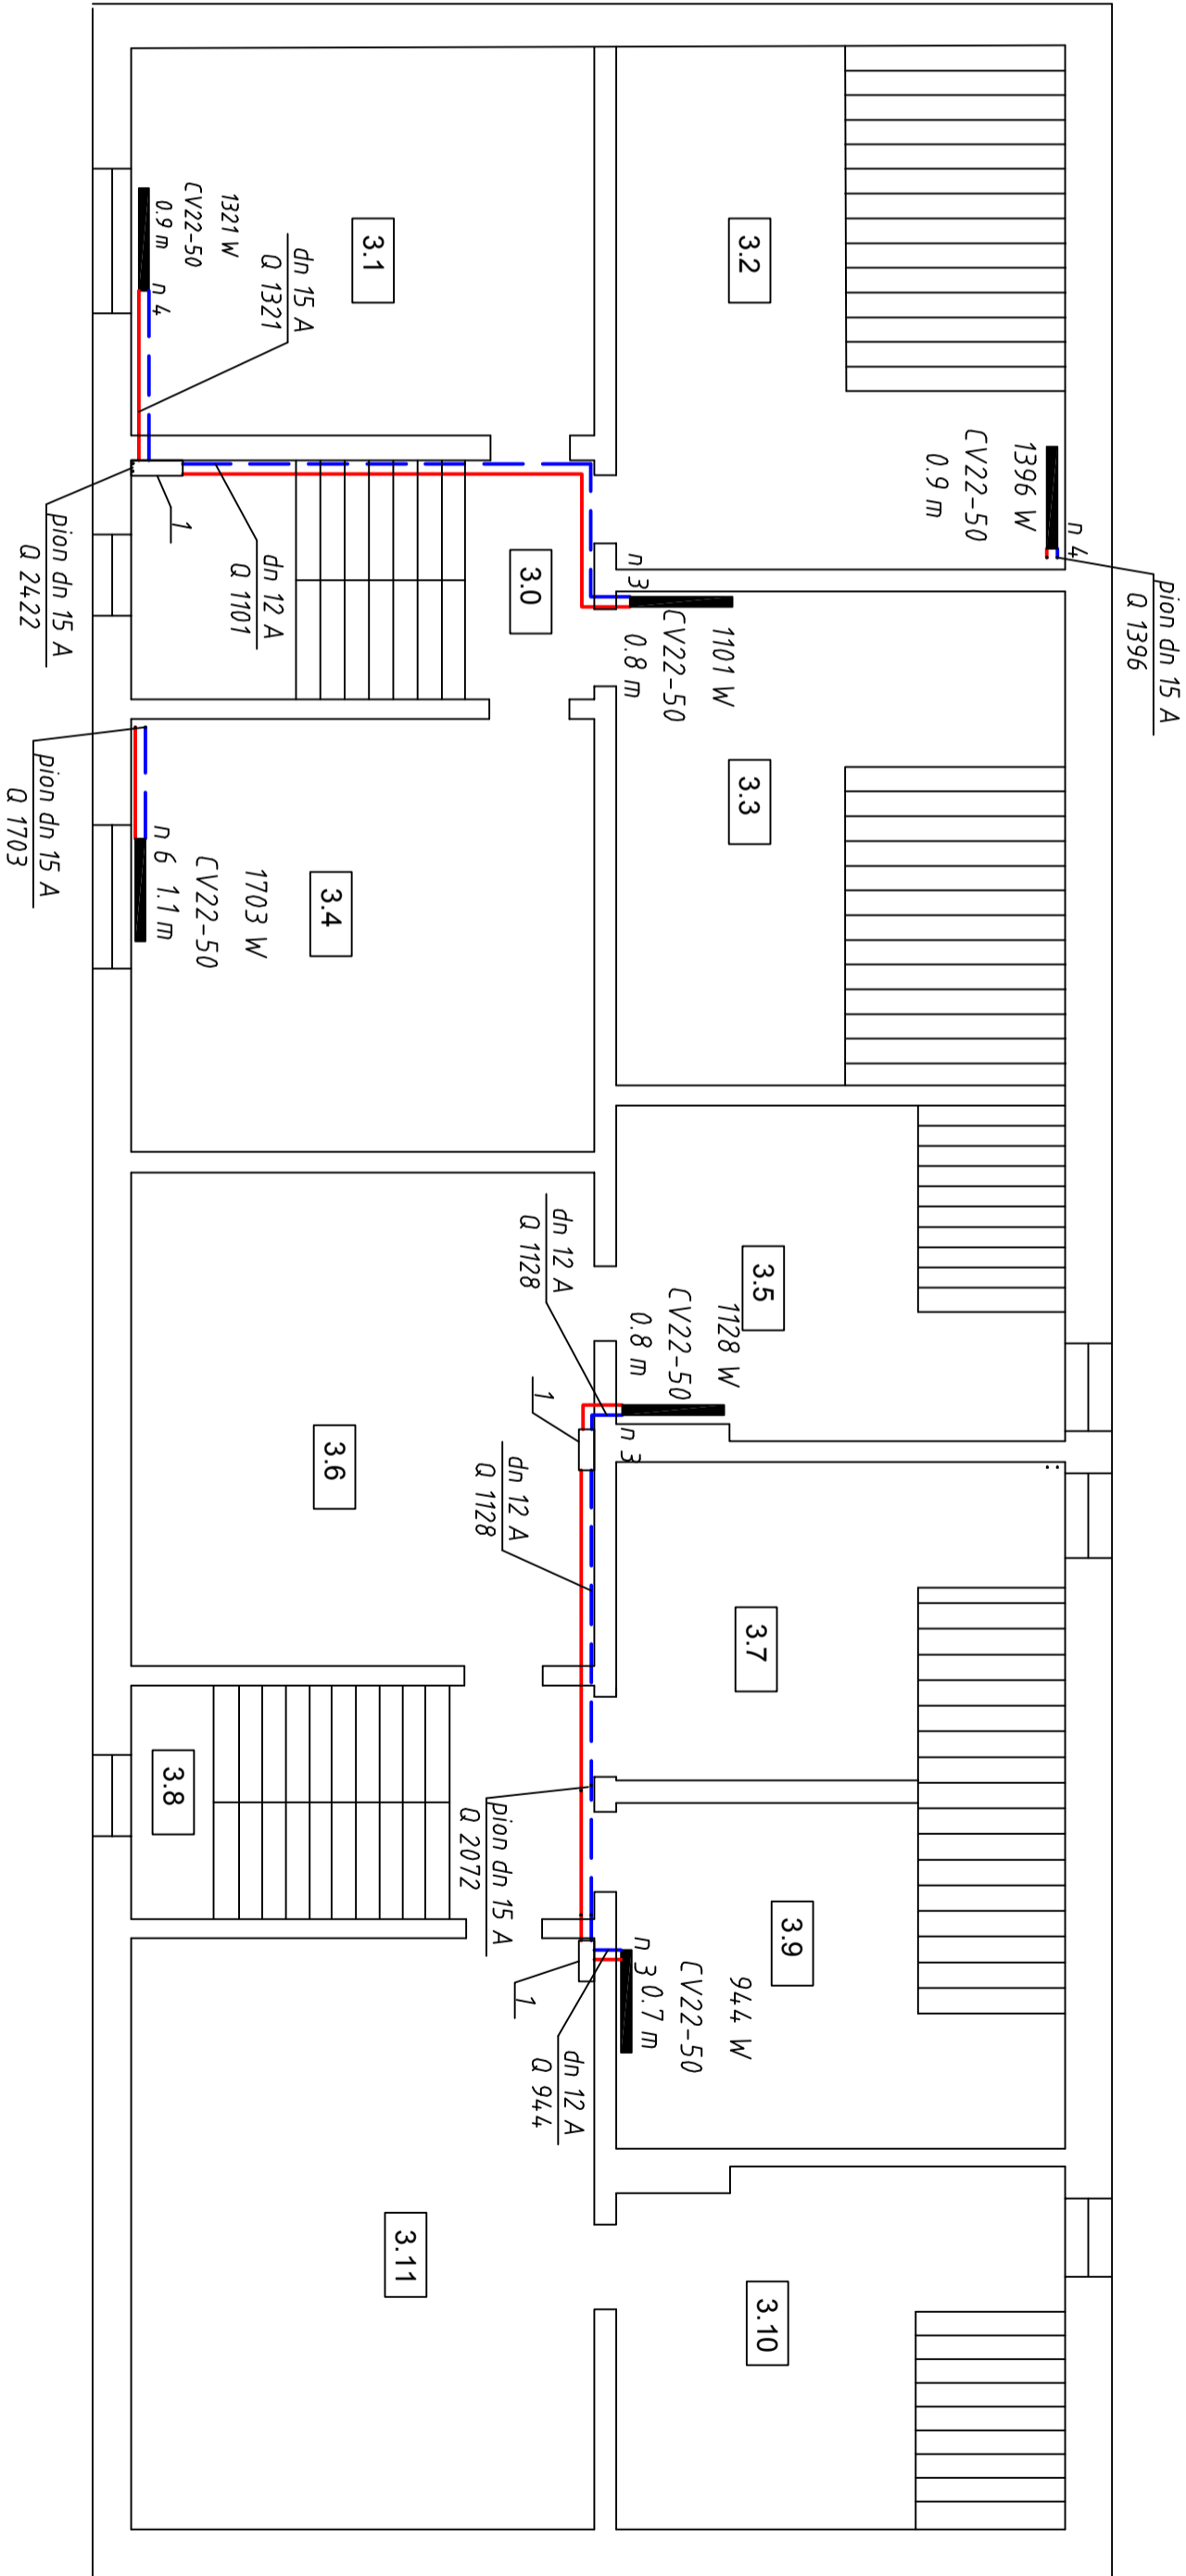

1.skrzynka na ciepłomierz Q=0,6m3/h

| | |
|--|--|
| Jednostka projektowa: | |
| Firma Usługowo Projektowa Janusz Obidziński | |
| Współnoća mieszkaniowa budynku przy ul. Pomorska 3 w Skórczu | |
| Temat: | |
| Instalacja centralnego ogrzewania i wodociągowa | |
| Rzut poddasza- instalacja CO | |
| Skórcz ul. Pomorska 3 | |
| Autor: | |
| mgr inż. Janusz Obidziński | |
| upr. POM/0232/P00S/10 | |
| Data: | |
| 31.12.2017 | |
| Skala: | |
| 1:100 | |
| Projekt: | |
| 04 | |
| Strona: | |
| 1 | |