


Nr	Nazwa pomieszczenia	tł
0.0	Piwnica	0°C
0.1	Węzeł ciepłowniczy	20°C

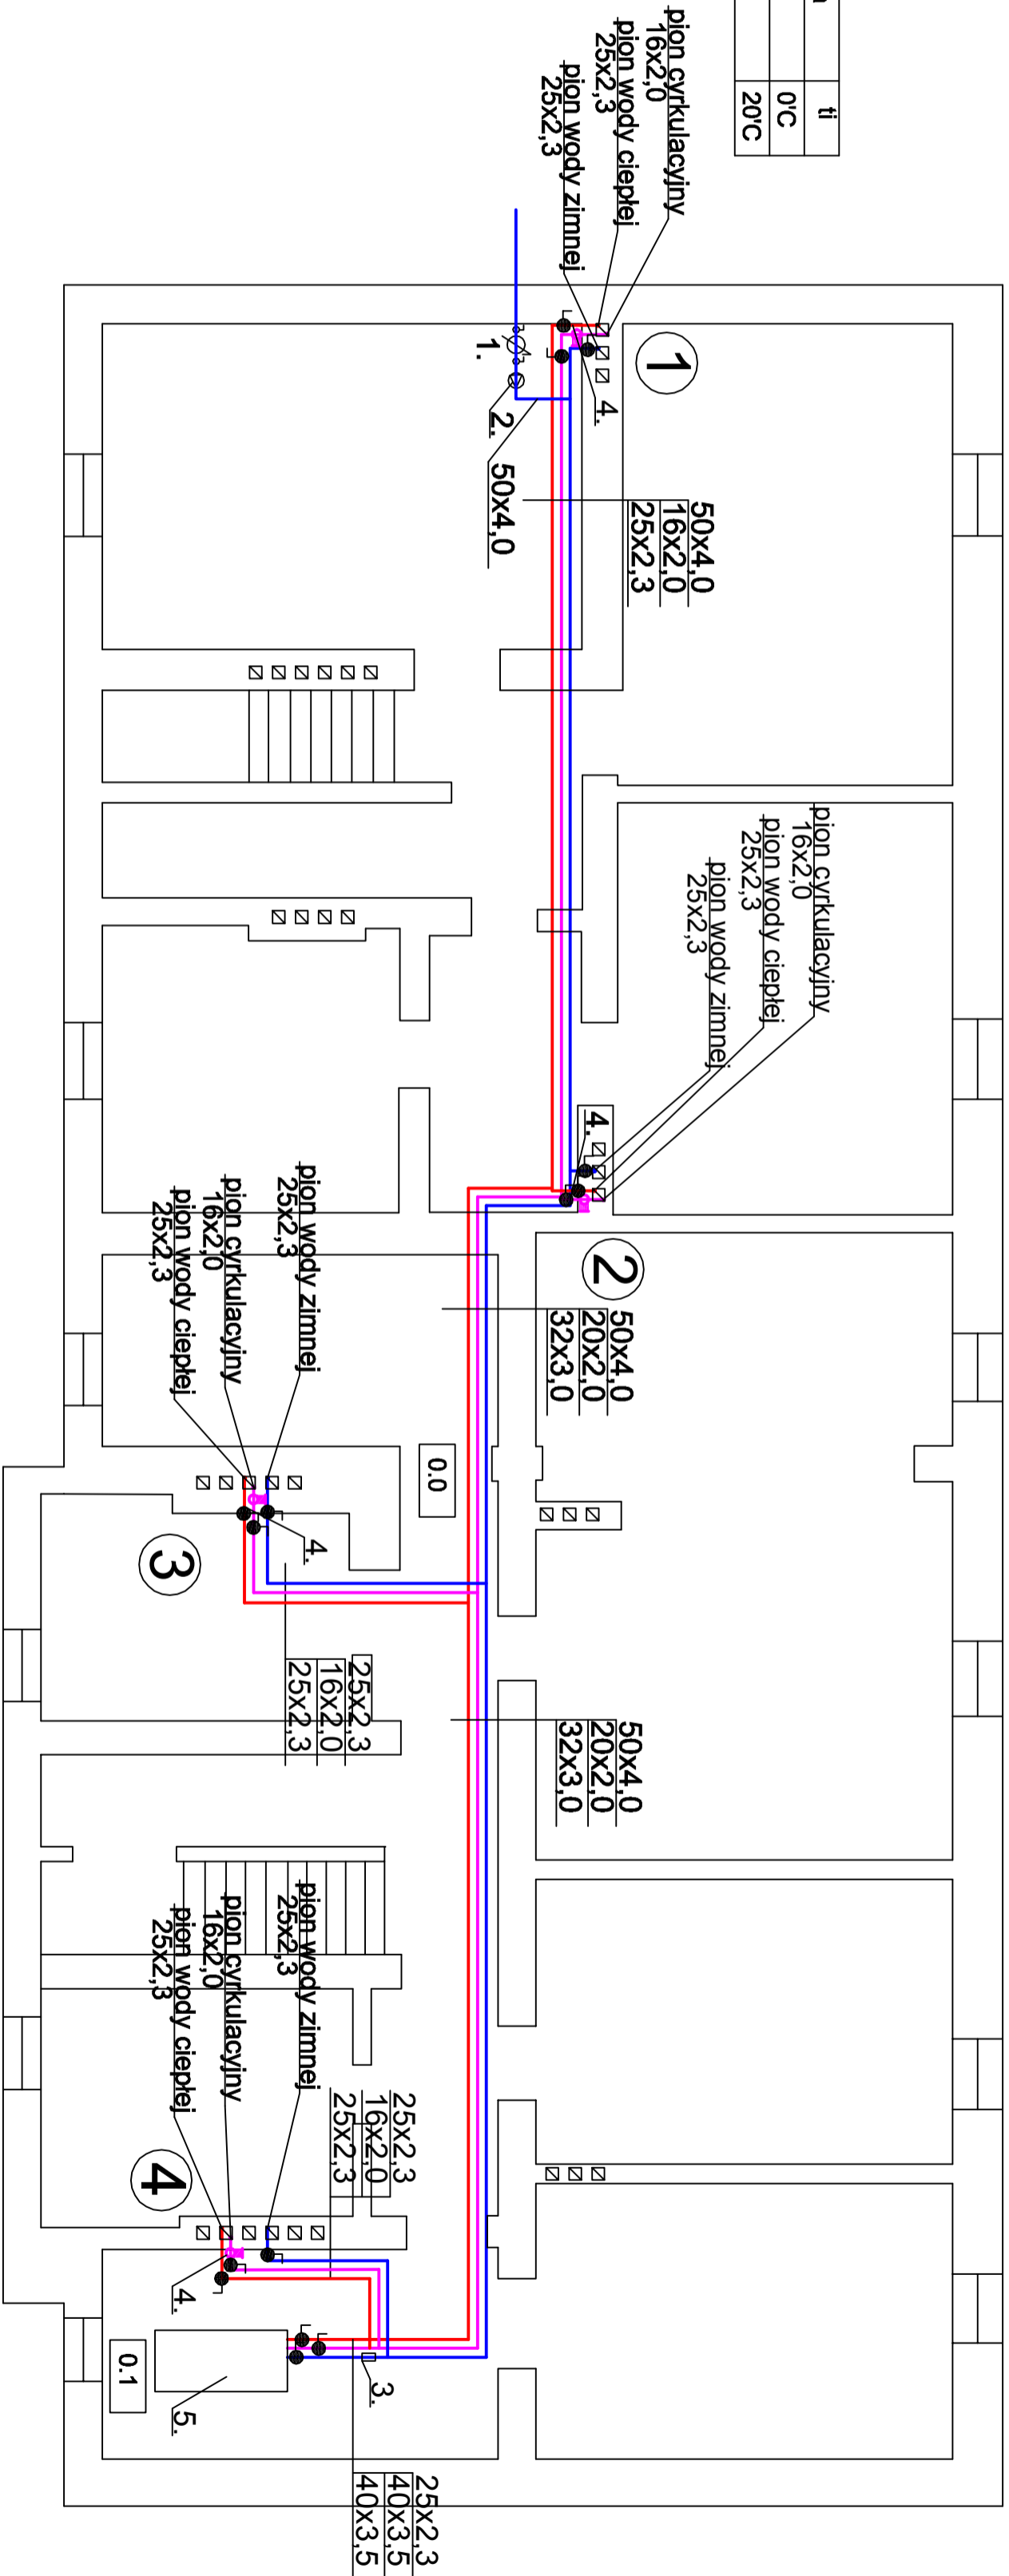

2 numer pionu

1. wodomierz główny
2. zawór antyskażeniowy typu EA
3. magentyzer Infracorreg dn32
4. zawory regulacyjne i podpijonowe
5. węzeł ciepłowniczy z zasobnikiem CWU

Piony instalacji wodociągowej lokalizować w kominach zgodnie ze wskazaniem kominiarza

cyrkulacja ciepłej wody
ciepła woda
zimna woda

Jednostka projektowa:
Firma Usługowo Projektowa Janusz Obidziński

Współnoća mieszkaniowa budynku przy ul. Pomorska 3 w Skórczu

Temat: Instalacja centralnego ogrzewania i wodociągowa

Typ projektu: Rzut piwnic - instalacja wodociągowa

Skórcz ul. Pomorska 3

Projekt wykonawczy
mgr inż. Janusz Obidziński
upr. POM/0232/P00S/10

06